


## Wilo-Yonos PICO




ar تعليمات التركيب والتشغيل


:Fig. 1

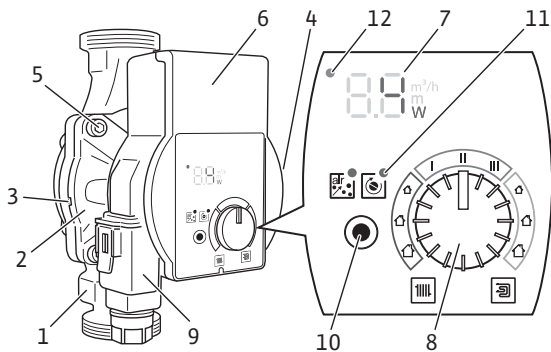


:Fig. 3a

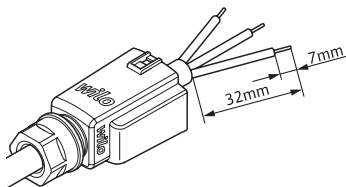


:Fig. 3b

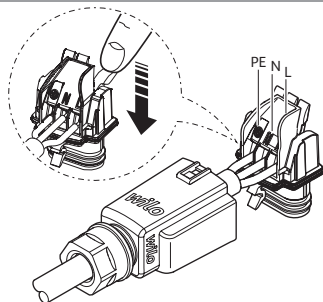


:Fig. 2

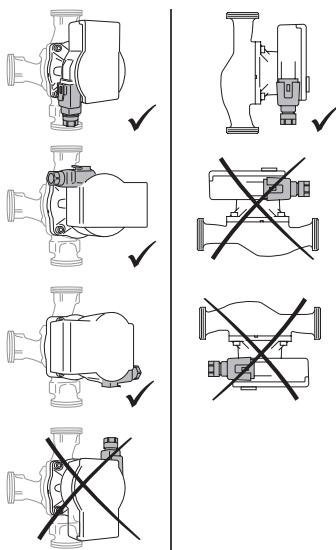


:Fig. 3f

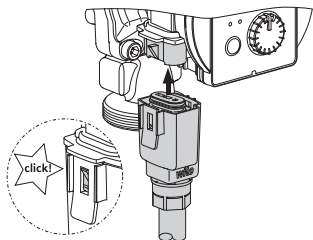


:Fig. 4

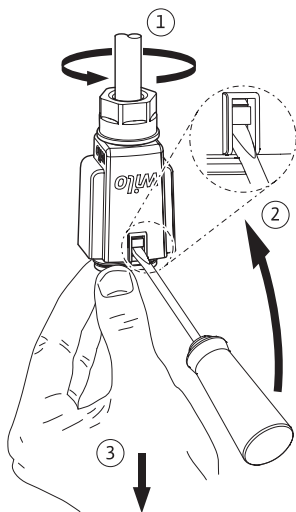


:Fig. 3c

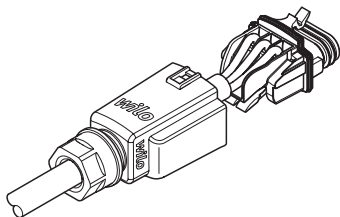

:Fig. 3d



:Fig. 3e



## 1 نقاط عامة

### نبذة حول هذا الدليل

يعتبر دليل التركيب والتشغيل جزءاً من المنتج. يجب قراءة هذا الدليل قبل أي أنشطة وكذلك حفظه بحيث يمكن الوصول إليه في أي وقت.

مراعاة التوجيهات الواردة في هذا الدليل بدقة شرط أساسي لاستخدام المنتج بشكل صحيح ومطابق للتعليمات. ويجب مراعاة جميع البيانات والعلامات الموجودة على المنتج.

لغة دليل التشغيل الأصلي هي الألمانية. جميع الأدلة المكتوبة بلغات أخرى عبارة عن ترجمة لدليل التشغيل الأصلي.

## 2 الأمان

يشتمل هذا الفصل على إرشادات أساسية يجب مراعاتها عند التركيب والتشغيل والصيانة. كما يجب مراعاة الإرشادات وتعليمات الأمان الواردة في الفصول الأخرى.

يترتب على عدم مراعاة دليل التركيب والتشغيل تعريض الأشخاص والبيئة والمنتج للخطر. كما يؤدي هذا إلى فقدان حقوق التعويض عن الأضرار. يؤدي عدم مراعاة الإرشادات على سبيل المثال إلى المخاطر التالية:

- مخاطر على الأشخاص نتيجة للتأثيرات الكهربائية والميكانيكية والبكتيرية وكذلك المجالات الكهرومغناطيسية
- مخاطر على البيئة في حالة تسرب مواد خطرة
- أضرار مادية
- خلل في الوظائف المهمة للمنتج

### علامات إرشادات الأمان

سيتم في دليل التركيب والتشغيل استخدام تعليمات السلامة للأضرار العينية والشخصية وكذلك توضيحها بصورة مختلفة:

- تبدأ تعليمات السلامة للأضرار الشخصية بكلمة تنبيه وتسبق برمز مناسب.
- تبدأ تعليمات السلامة للأضرار المادية بكلمة تنبيه ويتم توضيحها دون رمز.

## الكلمات التنبيهية

خطر!

يؤدي عدم المراعاة إلى الموت أو إصابات بالغة!

تحذير!

يمكن أن يؤدي عدم المراعاة إلى إصابات (بالغة)!





تنبيه!

عدم مراعاة الإرشادات يمكن أن يؤدي إلى حدوث أضرار مادية والضرر الكامل ليس مستبعد.

إنذار

إرشاد مفيد لاستخدام المنتج

في هذا الدليل، يتم استخدام الرموز التالية:

خطر نتيجة للجهد الكهربائي رمز خطر عام تحذير من السوائل/الأسطح الساخنة تحذير من المجالات المغناطيسية إرشادات 

## مؤهلات الفنيين

يجب على العمال الفنيين:

- الوعي بالتعليمات المحلية والسارية للوقاية من الحوادث.
- قراءة دليل التركيب والتشغيل واستيعابه.
- يجب أن يكون لدى العمال الفنيين المؤهلات التالية:
- ضرورة إجراء الأعمال الكهربائية من خلال كهربائي متخصص (بموجب EN 50110-1).

- ضرورة إجراء التركيب/الفك من خلال شخص متخصص متدرب على التعامل مع الأدوات الضرورية وأدوات التثبيت المطلوبة.
  - يجب الاستعمال عن طريق أشخاص على وعي بطريقة عمل الجهاز بالكامل.
- تعريف "الكهربائي المتخصص"**
- الكهربائي المتخصص هو شخص لديه شهادة تعليمية متخصصة ومناسبة وكذلك معرفة وخبرات من شأنها معرفة مخاطر الكهرباء وتجنبها.

- الأعمال الكهربائية**
- يجب إجراء الأعمال الكهربائية من خلال كهربائي متخصص.
  - يجب الالتزام بالتوجيهات والمعايير واللوائح السارية محليًا وكذلك متطلبات شركة الإمداد بالكهرباء المحلية بشأن التوصيل بشبكة التيار المحلية.
  - قبل إجراء أي أعمال على المنتج يجب فصله من التيار الكهربائي وتأمينه ضد إعادة التشغيل.
  - يجب تأمين الوصلة بواسطة قاطع التيار المتبقي (RCD).
  - من الضروري تأريض المنتج.
  - يتعين استبدال الكابلات التالفة بمعرفة كهربائي متخصص.
  - لا تقم مطلقًا بفتح وحدة التحكم وإزالة عناصر التشغيل.

- التزامات الجهة المشغلة**
- يجب دائمًا إجراء كل الأعمال على يد فنيين متخصصين فقط.
  - يجب حماية جهاز الوقاية من التلامس الموجود من المكونات الساخنة والمخاطر الكهربائية.
  - يتعين استبدال كابلات التوصيل والسدادات التالفة.
- هذا الجهاز يمكن استخدامه من الأطفال بدءًا من سن 8 سنوات فضلًا عن الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الشعورية أو العقلية القاصرة أو ذوي القصور التجريبي والمعرفي، إذا ما تم تدريبهم تحت إشراف الغير أو تلقينهم بخصوص الاستخدام الآمن للجهاز والأخطار المنبثقة عن ذلك. ولا يُسمح للأطفال باللعب

بالجهاز. ولا يُسمح بتنفيذ أعمال التنظيف والصيانة من الأطفال دون مراقبة أو إشراف.

### 3 شرح المنتج والوظيفة

عرض عام جهاز Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

- 1 جسم المضخة مع وصلات ملولبة
- 2 مسارع ذو ملف دوّار مغمور
- 3 فتحات تصريف ماء التكتيف (عدد 4 حسب البيئة المحيطة)
- 4 لوحة الصنع
- 5 براغي الجسم
- 6 وحدة تحكم
- 7 شاشة LED
- 8 مفتاح التشغيل
- 9 موصل Wilo-Connector، وصلة الشبكة الكهربائية
- 10 زر وظيفي
- 11 لمبة LED للوظائف
- 12 لمبة LED للإبلاغ عن الخلل

#### الوظيفة

مضخة دوارة ذات كفاءة عالية لنظام تسخين المياه الدافئة مع التحكم المتكامل في الضغط التفاضلي. يمكن ضبط نمط التحكم والارتفاع المانومتري (الضغط التفاضلي). ويتم التحكم في الضغط التفاضلي من خلال سرعة دوران المضخة.

#### شرح معاني الطرازات





مثال: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130

Yonos PICO	مضخة دوارة ذات كفاءة عالية
25	وصلة ملولبة DN 25 (Rp 1)
1-6	1 = أدنى ارتفاع مانومتري بالمتر (يمكن الضبط حتى 0,5 م) 6 = أقصى ارتفاع مانومتري بالمتر عند $Q = 0$ م <sup>3</sup> /ساعة
130	طول التركيب: 130 مم أو 180 مم

## البيانات الفنية


1 ~ 230 فولت ± 10 %، 60/50 هرتز	فلطية التوصيل
انظر لوحة الصنع (4)	فئة الحماية IP
انظر لوحة الصنع (4)	مبين كفاءة الطاقة EEI
10° م حتى +95° م	درجة حرارة السائل عند درجة الحرارة المحيطة القصوى +40 م
10° م حتى +110° م	درجة حرارة السائل عند درجة الحرارة المحيطة القصوى +25 م
10- م حتى +40 م	درجة الحرارة المحيطة المسموح بها
10 بار (1000 كيلو باسكال)	ضغط التشغيل الأقصى
0,3 بار / 1,0 بار (30 كيلو باسكال) / 100 كيلو باسكال)	أقل ضغط إمداد عند +95 م / +110 م

## شاشة LED

- بيان الطاقة الكهربائية المستهلكة الحالية بالوات، بالتبادل مع معدل التدفق الحالي بوحدة م<sup>3</sup>/س. 
- بيان القيمة المرجعية H للارتفاع المانومتري (الضغط التفاضلي) بالمتراً. 
- بيان سرعة الدوران الثابتة المحددة (c1 = I, c2 = II, c3 = III). 
- بيان تقرير التحذير والأخطاء. 

## 3.1 عناصر الاستعمال

- تدوير مفتاح التشغيل
- اختيار الاستخد ام/نمط التحكم.
- ضبط القيمة المرجعية H للارتفاع المانومتري (الضغط التفاضلي).
- تحديد سرعة الدوران الثابتة.





- بدء وظيفة تصريف الهواء.
- تنشيط إعادة تشغيل المضخة يدويًا.



## 3.2 التطبيقات/نمط التحكم والوظائف


توصيات بشأن أنظمة التسخين ذات أنبوبين بسخان للحد من ضوضاء التدفق في صمامات الترموستات.

تسخين أجهزة الإشعاع

### الضغط التفاضلي المتغير ( $\Delta p-v$ ):

تعمل المضخة على خفض الارتفاع المانومتري إلى النصف عند انخفاض التدفق الحجمي في شبكة الأنابيب.

توفير الطاقة الكهربائية من خلال ضبط الارتفاع المانومتري حسب متطلبات التدفق الحجمي وكذلك خفض سرعة الانسياب.



### إنذار


وضع ضبط المصنع:  $\Delta p-v$ , 1/2 س حد أقصى

تدفئة الأرضيات

توصية بشأن تدفئة الأرضيات. أو في حالة الوصلات الأنبوبية ذات الحجم الكبير أو جميع الاستخدامات دون تغيير خصائص شبكة الأنابيب (مثل مضخات شمن الخزان) وكذلك أنظمة التسخين ذات الأنبوب الواحد بسخان.

### الضغط التفاضلي الثابت ( $\Delta p-c$ ):

تتيح عملية التحكم الحفاظ على ثبات الارتفاع المانومتري المضبوط بعض النظر عن التدفق الحجمي المقدم.




توصية بخصوص الأنظمة التي تحتوي على مقاومة نظامية غير متغيرة تتطلب وجود تدفق حجمي ثابت.

سرعة الدوران الثابتة (I, II, III):

لا يمكن التحكم في تشغيل المضخة في مراحل سرعة الدوران الثابتة الثلاث الموضحة.

سرعة الدوران الثابتة



تصريف الهواء

يتم تفعيل وظيفة تصريف الهواء من خلال زر وظيفي وبالتالي تقوم بتصريف الهواء تلقائيًا. جدير بالذكر، أنه لن يتم تصريف هواء نظام التسخين بعد ذلك.



إعادة التشغيل اليدوية

يتم تفعيل إعادة التشغيل اليدوية من خلال زر وظيفي وتقوم بإلغاء قفل المضخة عند الضرورة (على سبيل المثال، عند التوقف لفترة طويلة في فترة الصيف).



## 4 الاستخدام المطابق للتعليمات

لا يتم استخدام مضخة دوار ذات كفاءة عالية خاصة بتشكيلة Wilo-Yonos PICO إلا لتدوير السوائل في أنظمة تسخين المياه الدافئة والأنظمة المماثلة باستخدام معدلات التدفق المتغيرة باستمرار. سوائل أخرى:

- مياه التدفئة حسب VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01).
- خليط الجليكول للمياه بنسبة جليكول قصوى قدرها 50%.

\* تزيد لزوجة الجليكول عن لزوجة المياه. عند استخدام أية إضافات من مادة الجليكول، يجب تصحيح بيانات الضخ للمضخة وفق نسبة الخلط.



### إنذار

يجب إحضار المخاليط الجاهزة للاستخدام فقط في الجهاز. لا تستخدم المضخة في خلط السوائل في الجهاز.

يندرج الالتزام بهذا الدليل وكذلك البيانات والعلامات الواردة على المضخة ضمن الاستخدام الموافق للأحكام.

كل استخدام مخالف لذلك، يعتبر استخدامًا غير صحيح ويترتب عليه فقدان حقوق الضمان.

الاستخدام غير الصحيح



### تحذير!

خطر الإصابة أو الأضرار المادية بسبب الاستخدام غير الصحيح!

- لا تستخدم سوائل الضخ الأخرى مطلقاً.
- لا يمكن تنفيذ العمل غير المصرح به مطلقاً.
- لا تقم أبداً بالتشغيل خارج حدود الاستخدام الموضحة.
- لا تقم بإجراء تعديلات غير مصرح بها مطلقاً.
- لا تستخدم إلا الملحقات التكميلية المعتمدة.
- لا تقم بالتشغيل بجهاز التحكم في الزاوية الطورية.

## 5 النقل والتخزين

التجهيزات الموردة • مضخة دوارة ذات كفاءة عالية تحتوي على سدادتين

- موصل Wilo-Connector
- دليل التركيب والتشغيل

فحص النقل • قم بعد التسليم مباشرة بالتحقق من الأضرار الناجمة عن النقل وكذلك اكتمال الجهاز، وتقديم بشكوى عند الضرورة.

شروط النقل والتخزين • يجب توفير الحماية من الرطوبة والصقيع والأحمال الميكانيكية.

نطاق درجة الحرارة المسموح به: -10 م إلى +50 م

## 6 التركيب والتوصيل بالكهرباء

### 6.1 التركيب

لا يتم التركيب إلا من خلال عامل متخصص.



**تحذير!**

**خطر الاحتراق بسبب الأسطح الساخنة!**

- يمكن أن ترتفع درجة حرارة جسم المضخة (1) والمسارح ذي الملف الدوار المغمور (2) ويمكن أن يتسبب ذلك في الاحتراق عند ملامسة المضخة.
- عند التشغيل، قم بلامسة وحدة التحكم (6) فقط.
- يجب ترك المضخة لتبرد قبل إجراء أي أعمال عليها.



**تحذير!**

**خطر الاحتراق بسبب السوائل الساخنة!**

- يمكن أن تؤدي سوائل الضخ إلى الاحتراق. قبل تركيب المضخة أو إزالتها أو فك براغي الجسم (5)، يجب مراعاة ما يلي:
- يجب ترك نظام التسخين ليبرد بالكامل.
- قم بإغلاق صمامات الإيقاف أو إفراغ نظام التسخين.

- الأعمال التحضيرية
- اختر مكان تثبيت يسهل الوصول إليه.
- يجب مراعاة وضعية التركيب المسموح بها (Fig. 2) للمضخة و قم بتدوير رأس المحرك (6+2) عند الضرورة.

**تنبيه!**

- يمكن أن تتسبب وضعية التركيب غير الصحيحة في تلف المضخة.
- يجب اختيار مكان التركيب بحيث يتناسب مع وضعية التركيب (Fig. 2).
- يجب تركيب المحرك أفقيًا بصورة دائمة.
- يجب ألا تتجه الوصلة الكهربائية إلى الأعلى مطلقًا.

- يجب تركيب صمامات الإيقاف خلف المضخة وأمامها لتسهيل استبدال المضخة.

### تنبيه!

- قد تضر المياه المتسربة وحدة التحكم.
- قم بضبط صمام الإيقاف العلوي بحيث لا تنقطر المياه المتسربة على وحدة التحكم (6).

- اضبط صمام الإيقاف العلوي من الجانب.
- عند تركيب الوصلة الأمامية للأنظمة المفتوحة يجب تفريغ وصلة الأمان قبل المضخة (EN 12828).
- قم بعمل جميع أعمال اللحام المطلوبة.
- قم بشطف نظام الأنابيب.

- قم بتدوير رأس المحرك (2+6) قبل تركيب المضخة وتوصيلها.
- انزع غطاء العزل الحراري عند الضرورة.

### تدوير رأس المحرك




- خطر على الحياة جزئاً المجال المغناطيسي!
- خطر على حياة الأشخاص الحاملين لأجهزة طبية جزئاً المغناطيس الدائم الموجود في المضخة.
- لا تُخرج الملف الدوار مطلقاً.

- قم بتثبيت رأس المحرك (2+6) وفك مسامير براغي الجسم الأربعة (5).

### تنبيه!

تؤدي التلفيات في السدادة الداخلية إلى حدوث تسريب.


- قم بتدوير رأس المحرك (2+6) بعناية دون إخراجها من جسم المضخة (1).



- قم بتدوير رأس المحرك (2+6) بعناية.
- يجب مراعاة وضعية التركيب (Fig. 2) وسهم الاتجاه الموجود في جسم المضخة (1).
- قم بإحكام ربط مسامير براغي الجسم الأربعة (5).


## تركيب المضخة

- عند التركيب، يجب مراعاة ما يلي:
- الانتباه إلى اتجاه السهم الموجود على جسم المضخة (1).
- قم بطريقة ميكانيكية بالتركيب دون وجود جهد كهربى باستخدام المسارع ذي الملف الدوار المغمور (2).
- قم بإدراج السدادات في الوصلات الملولبة.
- قم بفك الوصلات القلاووظية للأنابيب.
- يجب تأمين عدم انحراف المضخة باستخدام مفتاح الربط وكذلك إحكام الربط بالوصلات الأنبوبية.
- قم بتثبيت غطاء العزل الحراري مرة أخرى عند الضرورة.



## تنبيه!

- يتسبب النقص في تصريف سخونة والمياه المكثفة في إتلاف وحدة التحكم والمسارع ذي الملف الدوار المغمور.
- لا تقم بعزل المسارع ذي الملف الدوار (2) حراريًا.
- قم بفتح جميع فتحات تصريف ماء التكثيف (3).



## 6.2 التوصيل بالكهرباء

لا يتم التوصيل بالكهرباء إلا من خلال كهربائي متخصص مؤهل لذلك.



- خطر على الحياة نتيجة الجهد الكهربائي!
- عند لمس الأجزاء الموصلة للجهد الكهربائي فإنك تعرّض حياتك للخطر بصورة مباشرة.
- قبل إجراء أي أعمال، يجب فصل التيار الكهربائي والتأمين ضد إعادة التشغيل.
- لا تقم مطلقًا بفتح وحدة التحكم وإزالة عناصر التشغيل (6).

**تنبيه!**

- يمكن أن يتسبب جهد الشبكة المحدد لوقت معين في أضرار إلكترونية.
- لا تقم مطلقاً بتشغيل المضخة بجهاز التحكم في الزاوية الطورية.
- عند تشغيل/إيقاف المضخة من خلال جهاز تحكم خارجي، قم بإيقاف تفعيل تحديد وقت الجهد (جهاز التحكم في الزاوية الطورية).
- بالنسبة للاستخدامات التي لا يتضح بها إذا ما كان سيتم تشغيل المضخة بجهد محدد الوقت، يجب التأكد من جهة تصنيع جهاز التحكم/الجهاز بشأن تشغيل المضخة بجهد متردد جيبي.
- تحقق من تشغيل/إيقاف المضخة بواسطة أجهزة الترياك/المرحل الساكن.

**الأعمال التحضيرية**

- يجب توافق نوع التيار والجهد مع البيانات الموضحة على اللوحة الوصفية (4).
- الحد الأقصى للمصهر: 10 أمبير، كامل.
- لا يتم تشغيل المضخة إلا بجهد متردد جيبي.
- كما يجب مراعاة تكرار التوصيل:
- عمليات التشغيل/الإيقاف من خلال جهد شبكة قدره  $\geq 24/100$  س.
- $\geq 20$  س بالنسبة لتردد التشغيل لمدة دقيقة واحدة بين عمليات التشغيل/الإيقاف من خلال جهد الشبكة.
- يجب توصيل الوصلة الكهربائية عن طريق قابس أو مفتاح متعدد الأقطاب مجهز بفتحات اتصال 3 مم على الأقل (VDE 0700/الجزء 1).
- للحماية من المياه المتسربة وتحرير وصلة القلاووظ بالكابل من الإجهاد، يجب استخدام كابل توصيل له قطر كافٍ (على سبيل المثال H05VV-F3G1,5).
- بالنسبة لدرجة حرارة السائل التي تزيد عن 90 م، استخدم كابل توصيل مقاوم للحرارة.
- يجب التأكد من عدم ملامسة كابل التوصيل الوصلات الأنبوبية أو المضخة.

## تركيب موصل Wilo-Connector

- فصل كابل التوصيل من الكهرباء.
- يجب مراعاة وضعية أطراف التوصيل (PE, N, L).
- قم بتوصيل Wilo-Connector وتركيبه (Fig. 3a حتى 3e).

## توصيل المضخة

- قم بالتوصيل المضخة بالأرضي.
- قم بتوصيل Wilo-Connector (9) بوحدة التحكم (6) حتى يتم إدخاله في مكانه (Fig. 3f).

## خلع موصل Wilo-Connector

- فصل كابل التوصيل من الكهرباء.
- قم بفك Wilo-Connector من خلال مفك براغي مناسب (Fig. 4).

## 7 بدء التشغيل

لا يتم التشغيل إلا من خلال فني متخصص مؤهل لذلك.

### 7.1 تصريف الهواء

- ينبغي ملء النظام وتهويته بشكل صحيح.
- في حالة عدم تصريف هواء المضخة تلقائياً:
- قم بتفعيل وظيفة تصريف الهواء من خلال زر وظيفي حيث يتم الضغط عليه مرة واحدة لفترة قصيرة حتى تُصدر لمبة LED ضوءاً أخضر.
- ← تبدأ وظيفة تصريف الهواء بعد مرور 5 ثوانٍ ولمدة 10 دقائق.
- ← تُظهر شاشة LED مؤشرات من أعلى لأسفل.
- للإلغاء، اضغط على زر وظيفي لبضع ثوانٍ.



### إنذار

بعد التصريف الهواء، توضح شاشة LED قيم المضخة المضبوطة سابقاً.




## 7.2 ضبط نمط التحكم والارتفاع المانومتري

لا يُستخدم حجم رموز الشاشة الرئيسية والبيانات الموضحة إلا في تحديد ضبط الارتفاع المانومتري، ويوصى بمزيد من الدقة في الضبط. عند الضبط، يتم في الوقت نفسه عرض قيم الارتفاع المانومتري على عناصر إشارة قدرها 0,1 م.

### الضغط التفاضلي المتغير ( $\Delta p-v$ ):

- اختر نطاق ضبط الاستخدام.
- اضبط القيمة المرجعية H للارتفاع المانومتري (الضغط التفاضلي المتغير).
- ← تعرض شاشة LED القيمة المرجعية المضبوطة للارتفاع المانومتري بالمتري.

### تسخين أجهزة الإشعاع



### عدد أجهزة الإشعاع


### مضخة

عدد أجهزة الإشعاع			مضخة
15	12	8	م 4-1/Yonos PICO...
20	15	12	م 6-1/Yonos PICO...
30	20	15	م 8-1/Yonos PICO...



### الضغط التفاضلي الثابت ( $\Delta p-c$ ):

- اختر نطاق ضبط الاستخدام.
- قم بضبط القيمة المرجعية H للارتفاع المانومتري (الضغط التفاضلي).
- ← تعرض شاشة LED القيمة المرجعية المضبوطة للارتفاع المانومتري بالمتري.

### تدفئة الأرضيات




عدد الأمتار المربعة للأسطح المسخنة بالمتر المربع

			
120	80	-	م 4-1/Yonos PICO...
220	150	80	م 6-1/Yonos PICO...
	220<		م 8-1/Yonos PICO...

## سرعة الدوران الثابتة

## سرعة الدوران الثابتة III II I:

- قم باختيار نطاق ضبط سرعة الدوران الثابتة.
- قم بضبط مستوى السرعة I أو II أو III.
- تعرض شاشة LED السرعة المضبوطة c1 أو c2 أو c3 وفق خصائص التحكم.



## إتمام الضبط

- لا تقم بتدوير مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين.
- توميض شاشة LED خمس مرات ثم تعرض الطاقة الكهربائية المستهلكة بالوات، بالتبادل مع معدل التدفق الحالي بوحدة م<sup>3</sup>/س.

## إنذار



عند قطع التيار الكهربائي، تظل الإعدادات والشاشات الموضحة محفوظة.

## 8 وقف تشغيل

## يقاف المضخة

- عند تلف كابل التوصيل أو المكونات الكهربائية الأخرى، أوقف المضخة على الفور.
- افصل المضخة من الكهرباء.
- قم بالاتصال بخدمة عملاء Wilo أو فني متخصص.

## 9 الصيانة

- التنظيف
- قم بتنظيف المضخة من الاتساخات بصفة دورية باستخدام قماش تنظيف جاف بحرص.
- لا تستخدم السوائل أو مواد التنظيف القوية مطلقاً.

## 10 الاختلالات، أسبابها وكيفية التغلب عليها

لا يتم إصلاح الاختلالات إلا من خلال كهربائي متخصص مؤهل لذلك، كما لا يتم إجراء أعمال التوصيل الكهربائي إلا بمعرفة كهربائي متخصص مؤهل.

الخلل	السبب	كيفية التغلب على الخلل
المضخة لا تعمل برغم تشغيل التيار الكهربائي	تلف المصهر الكهربائي	تلف المصهر الكهربائي
صدور ضجيج عن المضخة	انعدام الجهد بالمضخة	إصلاح انقطاع التيار الكهربائي
الميني ليس دافئاً	أصوات التكهف صادرة عن الضغط الدفغ غير الكافي	زيادة ضغط النظام ضمن النطاق المسموح به فحص ضبط الارتفاع المانومتري وضبط الارتفاع المنخفض عند الضرورة
	انخفاض القدرة التسخينية لأسطح التسخين للغاية	زيادة القيمة المرجعية وضع نمط التحكم على $\Delta p-c$

## 10.1 الرسائل التحذيرية

- يتم عرض رسالة التحذير على شاشة LED.
- لمبة LED للإبلاغ عن الخلل لا تُضيء.
- تستمر المضخة في العمل مع انخفاض قدرتها على التغذية.
- يجب ألا تستمر حالة التشغيل المشار إليها التي تصاحبها أخطاء في الظهور لفترة طويلة. مطلوب إيقاف السبب.

LED	الخلل	السبب	كيفية التغلب على الخلل
E07	تشغيل المولّد	تتدفق سوائل المضخة إلى الداخل لكن المضخة لا تحتوي على جهد الشبكة	فحص جهد الشبكة
E11	تشغيل جاف	هواء في المضخة	فحص كمية/ضغط المياه
E21	فرط التحميل	يعمل محرك المضخة ببطء بخلاف ما هو محدد في المواصفات (على سبيل المثال ارتفاع درجة حرارة الوحدة). سرعة الدوران أقل من السرعة خلال التشغيل الطبيعي.	التحقق من الظروف المحيطة

## 10.2 بلاغات الخلل

- يتم عرض بلاغات الخلل على شاشة LED.
- تُضيء لمبة LED للإبلاغ عن الخلل باللون الأحمر.
- توقفت المضخة عن العمل (استناداً إلى رمز الخلل) وتحاول إعادة التشغيل على فترات.

LED	الخلل	السبب	كيفية التغلب على الخلل
E04	جهد كهربائي منخفض	الإمداد الكهربائي من جانب الشبكة منخفض للغاية	فحص جهد الشبكة
E05	جهد كهربائي زائد	الإمداد الكهربائي من جانب الشبكة مرتفع للغاية	فحص جهد الشبكة
E10	إعاقة	يوجد عائق بالملف الدوار	قم بتفعيل إعادة التشغيل اليدوية أو الاتصال بخدمة العملاء
E23	قفلة كهربائية	تيار المحرك مرتفع للغاية	اتصل بخدمة العملاء
E25	التوصيل/الملف	عطل بالملف	اتصل بخدمة العملاء
E30	درجة حرارة الوحدة مرتفعة	الحيز الداخلي للوحدة دافئ للغاية	افحص ظروف الاستخدام
E36	خلل بالوحدة	خلل في الإلكترونيات	اتصل بخدمة العملاء

- إعادة التشغيل اليدوية
- تحاول المضخة إعادة التشغيل تلقائيًا في حالة اكتشاف وجود إعاقة.
- في حالة عدم إعادة تشغيل المضخة تلقائيًا (E10):
- قم بتفعيل إعادة التشغيل اليدوية من خلال زر وظيفي حيث يتم الضغط عليه مرتين لفترة قصيرة حتى تُصدِر لمبة LED ضوءًا أخضر.
- تم إعادة التشغيل بعد مرور 5 ثوانٍ ولمدة 10 دقائق.
- تعرض شاشة LED الأجزاء الخارجية في اتجاه حركة عقارب الساعة.
- للإلغاء، اضغط على زر وظيفي لبضع ثوانٍ.



### إنذار

بعد إعادة التشغيل، توضع شاشة LED قيم المضخة المضبوطة سابقًا.

عند عدم إصلاح الخلل، اتصل بفني متخصص أو خدمة عملاء Wilo.

## 11 التخلص من المنتج

معلومات حول جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية المستعملة يعمل التخلص من المنتجات كما ينبغي وإعادة تدويرها بالشكل المناسب على الحول دون وقوع أضرار بيئية وظهور مخاطر على الصحة الشخصية.

### إنذار

يُحظر التخلص من المنتجات في القمامة المنزلية!

في دول الاتحاد الأوروبي، قد يوجد هذا الرمز على المنتج أو على العبوة أو على الأوراق المرفقة. وهو يعني أنه لا يُسمح بالتخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية المعنية مع القمامة المنزلية.

لمعالجة المنتجات القديمة المعنية وإعادة تدويرها والتخلص منها كما ينبغي، يجب مراعاة النقاط التالية:

• يجب تسليم هذه المنتجات لدى مراكز التجميع المخصصة والمعتمدة فقط.

• يجب مراعاة الأحكام السارية محليًا!

يمكنكم طلب الحصول على معلومات حول التخلص من المنتج كما ينبغي من البلديات المحليّة أو من أقرب مركز للتخلص من النفايات أو من التاجر الذي قمتم بشراء المنتج منه. يتوفر المزيد من المعلومات حول إعادة تدوير المنتج على [www.wilo-recycling.com](http://www.wilo-recycling.com)



## DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that these glandless circulating pump types of the series,  
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihen,

**Yonos PICO ...**

(The serial number is marked on the product site plate)  
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben)

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:  
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen und entsprechender nationaler Gesetzgebung:

**\_ 2014/35/EU - LOW VOLTAGE / NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE**

**\_ 2014/30/EU - ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT - RICHTLINIE**

**\_ 2009/125/EC - ENERGY-RELATED PRODUCTS / NERGIEVERBRAUCHSRELEVANTER PRODUKTE - RICHTLINIE**  
(and according to the regulation 641/2009 on glandless circulators amended by 622/2012 / und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 über Nassläuferpumpen, geändert durch 622/2012)

**2011/65/EU + 2015/863 - RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES / BESCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER STOFFE-RICHTLINIE**

comply also with the following relevant standards:  
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;**

Person authorized to compile the technical file is:  
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Dortmund,

Digital unterschrieben  
von Holger Herchenheim

Datum: 2021.12.21  
10:45:46 +01'00'

H. HERCHENHEIM  
Senior Vice President - Group Quality & Qualification

WILO SE  
Group Quality  
Wilopark 1  
D-44263 Dortmund

Wilopark 1  
D-44263 Dortmund

<p><b>EL</b></p> <p>Ενότητα μετάφραση της Διακήρυξης</p>	<p>Εμείς, ο κατασκευαστής, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι οι υδρόλιπαντοι κυκλοφορητές της σειράς (Ο σειριακός αριθμός σημειώνεται στο ταμπλάκι του προϊόντος) στην κατάσταση παράδοσης συμμορφώνονται με τις ακόλουθες σχετικές οδηγίες και τη σχετική εθνική νομοθεσία:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Χαμηλής Τάσης    2014/30/EU - Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας    2009/125/EC - Συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα    2011/65/EU + 2015/863 - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών</b></p> <p>συμμορφώνεται επίσης με εναρμονισμένα πρότυπα:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-0-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να συντάξει το τεχνικό αρχείο είναι: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
<p><b>ES</b></p> <p>Traducción oficial de la Declaración</p>	<p>Nosotros, el fabricante, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los circuladores de rotor húmedo de la(s) serie(s) (El nº de serie está marcado en la placa de características del producto) cumple en la ejecución suministrada las siguientes disposiciones pertinentes y la legislación nacional correspondiente:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Baja Tensión    2014/30/EU - Compatibilidad Electromagnética    2009/125/EC - Productos relacionados con la energía    2011/65/EU + 2015/863 - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas</b></p> <p>asi como las disposiciones de las siguientes normas europeas armonizadas:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Persona autorizada para la recopilación de los documentos técnicos: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
<p><b>FR</b></p> <p>Traduction officielle de la déclaration</p>	<p>Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries, (Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit) dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes et aux législations nationales les transposant :</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - BASSE TENSION    2014/30/EU - COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE    2009/125/EC - PRODUITS LIES A L'ENERGIE (et conformément au règlement 641/2009 sur les circulateurs à rotor noyé amendé par 622/2012)    2011/65/EU + 2015/863 - LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES</b></p> <p>sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Personne autorisée à constituer le dossier technique est : D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
<p><b>IT</b></p> <p>Traduzione ufficiale della Dichiarazione</p>	<p>Noi, il costruttore, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che questi tipi di circolatori a rotore bagnato della serie, (Il numero di serie è riportato sulla targhetta del sito del prodotto) allo stato di consegna sono conformi alle seguenti direttive pertinenti e alla legislazione nazionale pertinente:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Bassa Tensione    2014/30/EU - Compatibilità Elettromagnetica    2009/125/EC - Prodotti connessi all'energia    2011/65/EU + 2015/863 - sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose</b></p> <p>rispettare anche le seguenti norme pertinenti:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>La persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico è: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
<p><b>PT</b></p> <p>Tradução oficial da Declaração</p>	<p>Nós, o fabricante, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o(s) circulador(es) de rotor húmido da(s) série(s), (O nº de série está marcado na placa de características do produto) está em conformidade com a versão fornecida nas seguintes disposições relevantes e de acordo com a legislação nacional</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Baixa Voltagem    2014/30/EU - Compatibilidade Electromagnética    2009/125/EC - Produtos relacionados com o consumo de energia    2011/65/EU + 2015/863 - relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas</b></p> <p>assim como as seguintes disposições das normas europeias</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Pessoa autorizada para a elaboração de documentos técnicos: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>



DA	<p>Vi, producenten, erklærer under vores eget ansvar, at disse kirtelfrie cirkulationspumpe typer i serien, (Serienummeret er markeret på produktpladen) i deres leverede tilstand overholde følgende relevante direktiver og den relevante nationale lovgivning:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Lavspændings    2014/30/EU - Elektromagnetisk Kompatibilitet    2009/125/EC - Energi-relaterede produkter    2011/65/EU + 2015/863 - Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer</b></p> <p>også overholde følgende relevante standarder: <b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-0-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Person, der er autoriseret til at udarbejde den tekniske fil, er: D-44263 Dortmund</p> <p style="text-align: right;">WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
ET	<p>Meie, tootaja, kuulutame ainuiskulisel vastutusel, et need seeria näärmeteta tsirkulatsioonipumbad, (Seerianumber on märgitud toote saali plaadil) oma tarnitud olekus järgima järgmisi asjakohaseid direktiive ja asjakohaseid siseriiklikke õigusakte:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Madalpingeseadmed    2014/30/EU - Elektromagnetilise hälbivuse    2009/125/EC - Energiatöötavate toodete    2011/65/EU + 2015/863 - teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta</b></p> <p>vastama ka järgmistele asjakohastele standarditele: <b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Tehnilise toimiku koostamiseks on volitatud isik: D-44263 Dortmund</p> <p style="text-align: right;">WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
FI	<p>Me valmistaja vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että nämä sarjan tiivisteettömät kiertovesipumput, (Sarjanumero on merkitty tuotekohtaiseen kilpeen) toimitetussa tilassa noudattavat seuraavia asiaankuuluvia direktiivejä ja asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Matala Jännite    2014/30/EU - Sähkömagneettinen Yhteensopivuus    2009/125/EC - Energiaan liittyvien tuotteiden    2011/65/EU + 2015/863 - tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta</b></p> <p>noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: <b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Henkilö, jolla on valtuudet koota tekninen tiedosto, on: D-44263 Dortmund</p> <p style="text-align: right;">WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
IS	<p>Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að þessar kirtillausu hringlaga dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustöðunni) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innleiða lögjögjof:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Lágspennutílskipun    2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskipun    2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun    2011/65/EU + 2015/863 - Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna</b></p> <p>uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla: <b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-0-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Sá sem hefur heimild til að taka saman tækniskrána er: D-44263 Dortmund</p> <p style="text-align: right;">WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
LT	<p>Mes, kaip gamintojas, savo atsakomybės ribose deklaruojame, kad šios serijos šlapio rotoriniai siurblių modeliai, (Serijos numeris pažymėtas ant produkto lentelės) taip kaip pristatyti, atitinka sekančias aktualias direktyvas ir nacionalines teisės normas bei reglamentus:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Žema įtampa    2014/30/EU - Elektromagnetinis Suderinamumas    2009/125/EC - Energija susijusiams gaminiams    2011/65/EU + 2015/863 - dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo</b></p> <p>taip pat atitinka sekančius aktualius standartus: <b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Asmuo įgaliotas sudaryti techninius dokumentus yra: D-44263 Dortmund</p> <p style="text-align: right;">WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>

LV	<p>Mēs, ražotājs, ar pilnu atbildību paziņojam, ka šie slapjā rotora cirkulācijas sūkņu tipi, (Serijas numurs ir norādīts uz izstrādājuma plāksnītes) piegādātāja valstī atbilst šādām attiecīgām direktīvām un attiecīgiem valsts tiesību aktiem:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Zemsprieguma    2014/30/EU - Elektromagnētiskās Saderības    2009/125/EC - Enerģiju saistītiem ražojumiem    2011/65/EU + 2015/863 - par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu 2011/65/UE</b></p> <p>atbilst arī sekojošiem attiecīgiem standartiem:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-0-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p style="text-align: right;">WILO SE Group Quality Wilopark 1</p> <p style="text-align: right;">Persona pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju: D-44263 Dortmund</p>
NL	<p>Wij, de fabrikant, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat deze natloper-circulatiepompen van de serie, (Het serienummer staat vermeld op het naamplaatje van het product) in de geleverde versie voldoen aan de volgende relevante bepalingen en aan de overeenkomstige nationale wetgeving:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Laagspannings    2014/30/EU - Elektromagnetische Compatibiliteit    2009/125/EC - Energiegerelateerde producten    2011/65/EU + 2015/863 - betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen</b></p> <p>voldoen ook aan de volgende relevante normen:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p style="text-align: right;">WILO SE Group Quality Wilopark 1</p> <p style="text-align: right;">De persoon die bevoegd is om het technische bestand samen te stellen is: D-44263 Dortmund</p>
NO	<p>Vi som produsent erklærer herved vårt ansvar at de våtløper sirkulasjonspumper under type serie, (serienummeret er markert på pumpekilt ) I levert tilstand vil produkt overholde følgende direktiver og relevant nasjonal lovgivning</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Lavspenningsdirektiv    2014/30/EU - EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet    2009/125/EC - Direktiv energirelaterete produkter    2011/65/EU + 2015/863 - Begrensning av bruk av visse farlige stoffer</b></p> <p>Oppfølger også relevante standarder</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p style="text-align: right;">WILO SE Group Quality Wilopark 1</p> <p style="text-align: right;">Vedkommendesom er autorisert til å sammenstille teknisk fil er: D-44263 Dortmund</p>
SV	<p>Vi, tillverkaren, försäkrar under eget ansvar att de våtlöpande cirkulationspumparna i serien (Serienumret finns utmärkt på produktens dataskyilt) i det utförande de levererades överrenstämmer med följande relevanta direktiv och relevant nationell lagstiftning</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Lågspännings    2014/30/EU - Elektromagnetisk Kompatibilitet    2009/125/EC - Energirelaterade produkter    2011/65/EU + 2015/863 - begränsning av användning av vissa farliga ämnen</b></p> <p>överrenstämmer också med följande relevanta standarder:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p style="text-align: right;">WILO SE Group Quality Wilopark 1</p> <p style="text-align: right;">Person behörig att sammanställa denna tekniska fil är: D-44263 Dortmund</p>
GA	<p>Bidh sinn, an neach-déanamh, a' foillseachadh fon aon uallach againn gu bheil na seòrsachan pumpa cuairteachaidh glandless seo den t-sreath, (Tha an àireamh sreathach air a chomharrachadh air clàr làrach an toraidh) anns an stàit ìbhridhich aca gèillleadh ris na stiùirdhean buntainneach a leanas agus ris an reachdas nàiseanta buntainneach:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Ìsealvoltais    2014/30/EU - Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach    2009/125/EC - Fuinneamh a bhaineann le tairgí    2011/65/EU + 2015/863 - Srian ar as úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha ac</b></p> <p>gèillleadh cuideachd ris na h-inbhean iomchaidh a leanas:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p style="text-align: right;">WILO SE Group Quality Wilopark 1</p> <p style="text-align: right;">Is e an neach le ùghdarras am faidhle teicnigeach a chur ri chèile: D-44263 Dortmund</p>

BG	<p>Ние, като производител, декларираме на собствена отговорност, че помпите с мъкър ротор от серията, Серийните номера са обозначени на табелата на продукта</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p>В доставения им вид са в съответствие приложимите за държавата директиви и законодателство</p> <p><b>   2014/35/EU - Ниско Напрежение    2014/30/EU - Електромагнитна съвместимост    2009/125/EC - Продукти, свързани с енергопотреблението    2011/65/EU + 2015/863 - относно ограничението за употребата на определени опасни вещества</b></p> <p>Също така отговарят на следните изискуеми норми:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-0-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Лицето, изпълномощено да състави техническия доклад е: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
CS	<p>My, výrobce, prohlašujeme na základě naší výhradní odpovědnosti, že tyto bezpávkové oběhové čerpadlo řady, (Sériové číslo je uvedeno na výrobním štítku)</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p>ve svém dodaném stavu dodržovat následující relevantní směrnice a příslušnou národní legislativu:</p> <p><b>   2014/35/EU - Nízké Napětí    2014/30/EU - Elektromagnetická Kompatibilita    2009/125/EC - Výrobků spojených se spotřebou energie    2011/65/EU + 2015/863 - Omezení používání některých nebezpečných látek</b></p> <p>dodržovat také následující relevantní normy:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Osoba oprávněná sestavit technickou dokumentaci je: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
HR	<p>Mi, proizvođač, izjavljujemo pod isključivom odgovornošću da ova mikrorotorna pumpa tipa iz serije, (Serijski broj je označen na tipskoj ploči proizvođa)</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p>u isporučenom stanju odgovara sljedećim relevantnim direktivama i relevantnom nacionalnom zakonodavstvu:</p> <p><b>   2014/35/EU - Smjernica o niskom naponu    2014/30/EU - Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica    2009/125/EC - Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije    2011/65/EU + 2015/863 - ograničenju uporabe određenih opasnih tvari</b></p> <p>u skladu također i sa sljedećim relevantnim standardima:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Osoba ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
HU	<p>Mi, a gyártó, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a sorozat nedvestengelyű keringető szivattyúi, (A sorozatszámot a termék adattábláján feltüntetjük)</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p>leszállított kivitelükben feleljenek meg a következő vonatkozó irányelveknek és a vonatkozó nemzeti irányelveknek</p> <p><b>   2014/35/EU - Alacsony Feszültségű    2014/30/EU - Elektromágneses összeférhetőségre    2009/125/EC - Energiával kapcsolatos termékek    2011/65/EU + 2015/863 - egyes veszélyes való alkalmazásának korlátozásáról</b></p> <p>megfeleljen a következő vonatkozó előírásoknak is:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
PL	<p>Producent oświadcza na wyłączną odpowiedzialność, że typozeregi bez dławnicowych pomp obiegowych z serii (Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu)</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p>w stanie dostarczonym są zgodne z następującymi dyrektywami i przepisami krajowymi mającymi zastosowanie:</p> <p><b>   2014/35/EU - Niskich Napięć    2014/30/EU - Kompatybilności Elektromagnetycznej    2009/125/EC - Produktów związanych z energią    2011/65/EU + 2015/863 - sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji</b></p> <p>są również zgodne z następującymi specyfikacjami technicznymi mającymi zastosowanie:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>

RO	<p>Noi, producătorul, declarăm sub responsabilitatea noastră exclusivă că aceste tipuri de pompe de recirculare cu rotor umed, din seria (Numărul serial este marcat pe plăcuța de identificare a produsului) în starea lor livrată, respectă următoarele directive relevante și legislația națională relevantă:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Joasă Tensiune    2014/30/EU - Compatibilitate Electromagnetică    2009/125/EC - Produselor cu impact energetic    2011/65/EU + 2015/863 - privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase</b></p> <p>sunt conforme, de asemenea, cu următoarele standarde relevante</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-0-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Persoana autorizată să compileze dosarul tehnic este: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
SK	<p>My, výrobca, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tieto bezúdržbové obehové čerpadlá radu, (Sériové číslo je uvedené na štítku s výrobkom) v dodanom stave zodpovedajú nasledujúcim relevantným smerniciam a príslušným národným právnym predpisom:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Nízkonapäťové zariadenia    2014/30/EU - Elektromagnetická Kompatibilita    2009/125/EC - Energeticky významných výrobkov    2011/65/EU + 2015/863 - obmedzení používania určitých nebezpečných látok</b></p> <p>spĺňajú aj nasledujúce relevantné normy:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-0-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Osoba oprávnená zostaviť technickú dokumentáciu je: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
SL	<p>Mi, kot proizvajalci, z polno odgovornostjo izjavljamo, da te vrste obtočnih črpalk brez železa serije, (Serijska številka je označena na napisni tablici izdelka) v stanju dostave ravnajo v skladu z naslednjimi ustreznimi direktivami in ustrečno nacionalno zakonodajo:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Nizka Napetost    2014/30/EU - Elektromagnetno Zdržljivostjo    2009/125/EC - Izdelkov, povezanih z energijo    2011/65/EU + 2015/863 - o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi</b></p> <p>izpolnjujejo tudi naslednje ustrezne standarde:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-0-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Osoba, pooblaščenca za sestavo tehnične datoteke, je: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
TR	<p>Biz üretici olarak, sirkülasyon pompa tip serilerinin tamamen kendi sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz. (Seri numarasi ürünün üzerindedir.)</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p>teslim edildigi şekliyle aşağıdaki ilgilili hükümler ile uyumludur;</p> <p><b>   2014/35/EU - Alçak Gerilim Yönetmeliği    2014/30/EU - Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği    2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği    2011/65/EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli maddelerin bir kullanımını sınırlanan</b></p> <p>İlgili uyumlaştırmış Avrupa standartları;</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-0-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Teknik dosyayı düzenleyen yetkili kişi; D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>
MT	<p>Aħna, il-manifattur, niddikjaraw taht ir-responsabbiltà unika tagħna li dawn il-tipi ta' 'pompa ċirkolanti mingħajr glandola tas-serje, (In-numru tas-serje huwa mmarkat fuq il-pjan ka tas-sit tal-prodott) fl-istat mogħtija tagħhom jikkonformaw mad-direttivi rilevanti li għejjin u mal-legislazzjoni nazzjonali rilevanti:</p> <p><b>Yonos PICO ...</b></p> <p><b>   2014/35/EU - Vultaġġ Baxx    2014/30/EU - Kompatibbiltà Elettromanjetika    2009/125/EC - Prodotti relatati mal-enerġija    2011/65/EU + 2015/863 - dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi</b></p> <p>jikkonformaw ukoll mal-istandards rilevanti li għejjin:</p> <p><b>EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-0-1:2019; EN IEC 61000-0-2:2019; EN IEC 61000-0-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;</b></p> <p>Persuna awtorizzata biex tigbor il-fajl tekniku hija: D-44263 Dortmund</p> <p>WILO SE Group Quality Wilopark 1</p>



wilo



Local contact at  
[www.wilo.com/contact](http://www.wilo.com/contact)

WILO SE  
Wilopark 1  
D-44263 Dortmund  
Germany  
T +49(0)231 4102-0  
F +49(0)231 4102-7363  
[wilo@wilo.com](mailto:wilo@wilo.com)  
[www.wilo.com](http://www.wilo.com)

Pioneering for You